
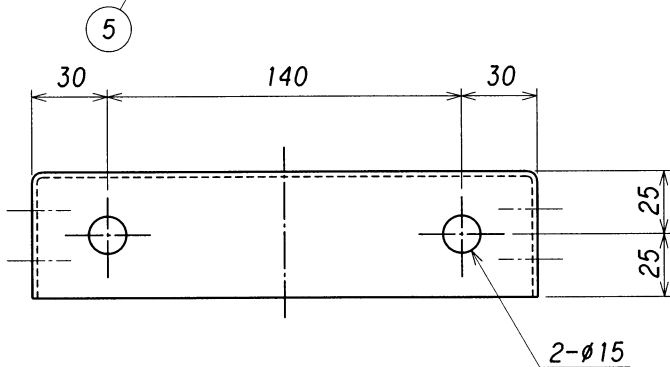
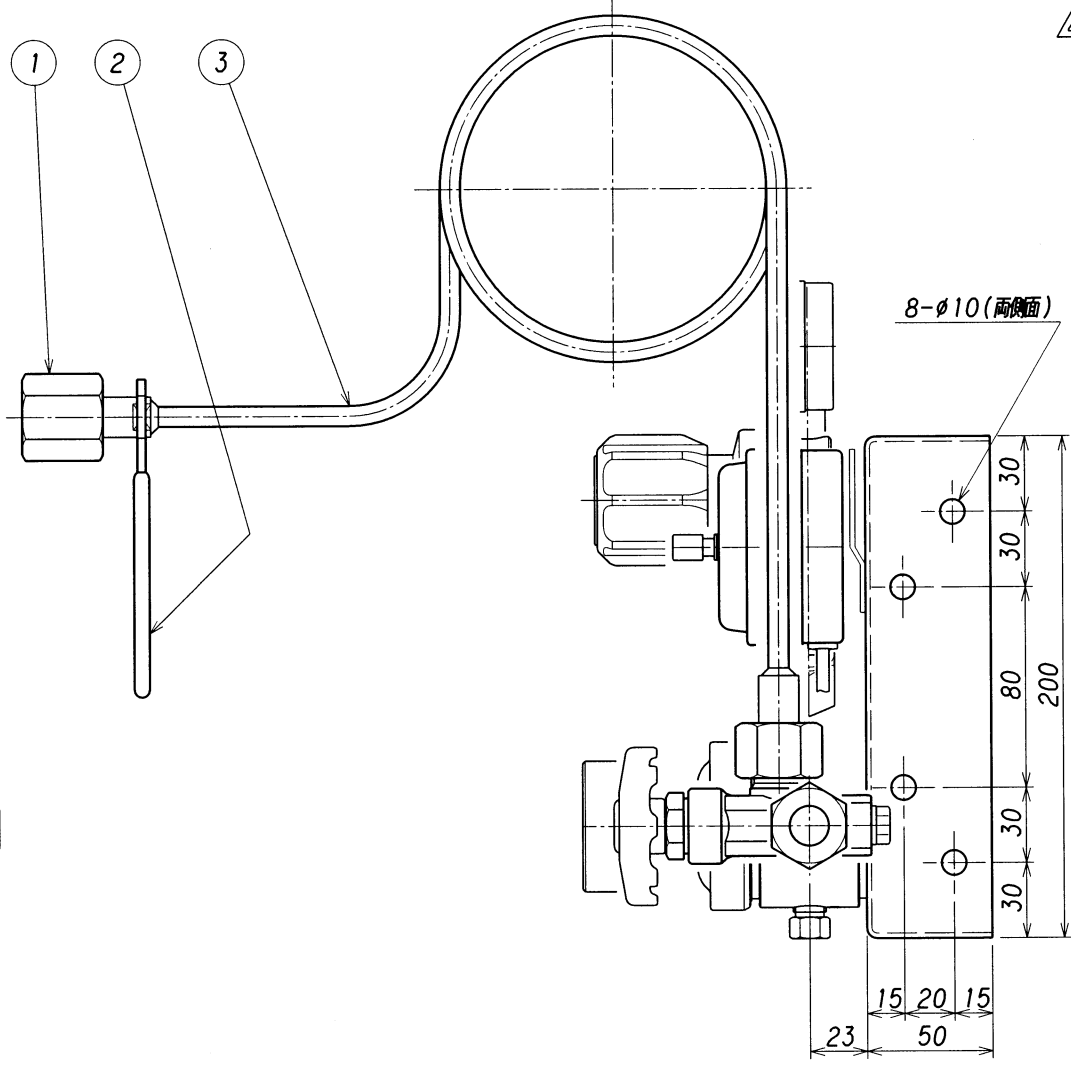


表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
	()

設計仕様

ガス名	
ガスの種類	
圧力	1 設計 16.2
	2 常用 14.70
力	2 設計 1.4
	3 固定 1.05
MPa	4 常用可変 0.9~1.2
温度	3 設計 0.6
℃	4 常用 0.5
	5 設計 -10~+40
	6 常用 35
流量 l/min(Normal)	50
容器接続継手	
製作台数	

- ※ 雨水、雪等の掛かる場所、直射日光の当る場所には設置しないで下さい。
- ※ 毒性ガス及び腐食性ガスには、非対応です。
- ※ 不活性及び可燃性ガスを密閉された部屋には、放出しないで下さい。
- ※ 接点付圧力計の接点容量 AC100V 0.2A

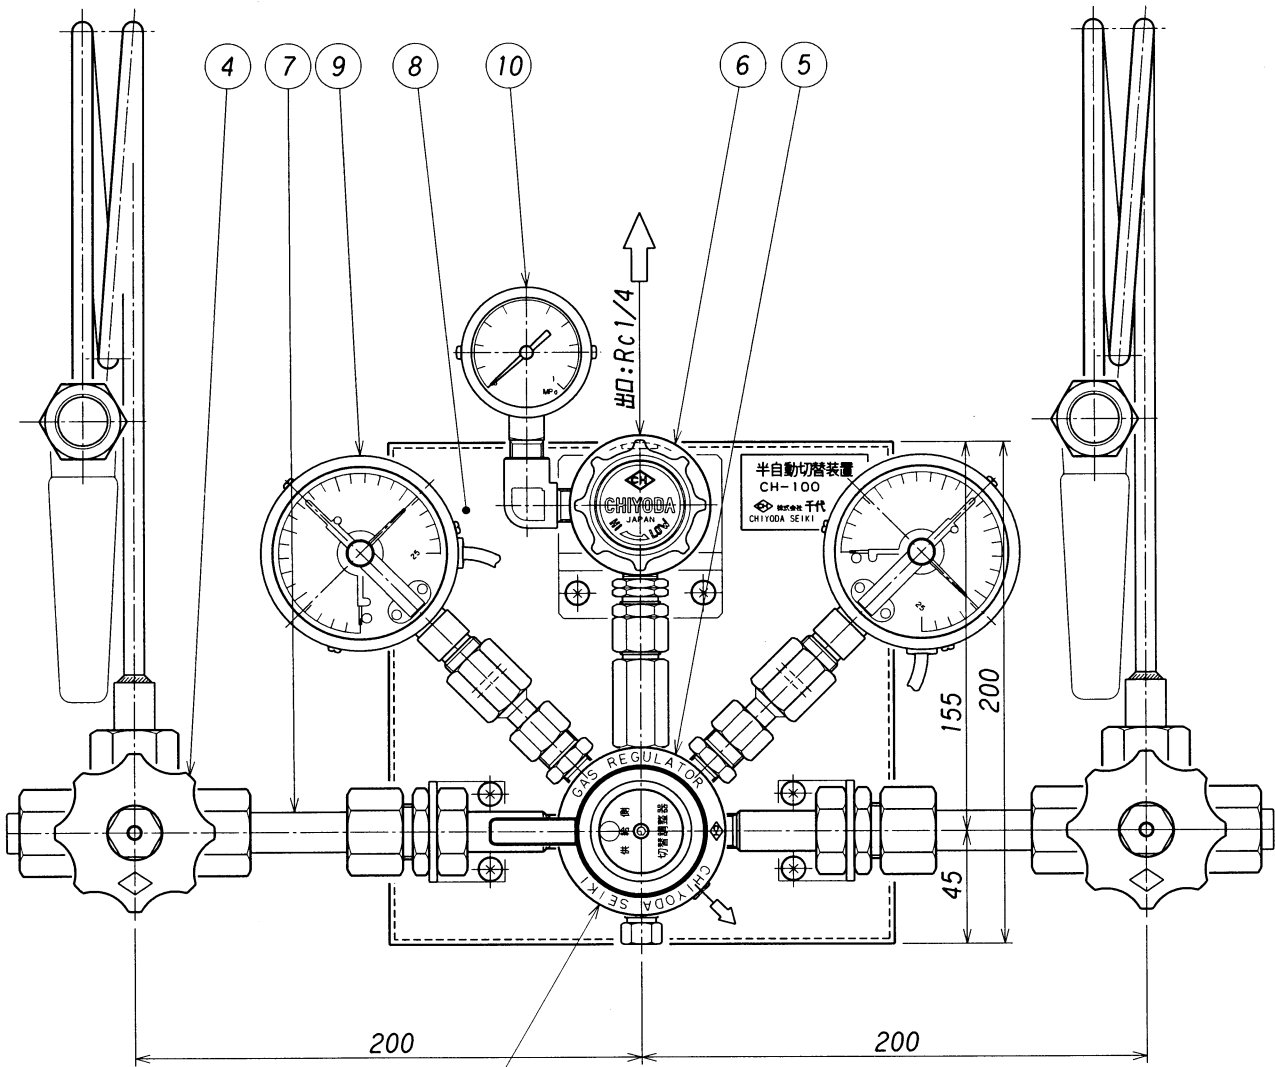

10	3次圧力計	C3604B	1	φ50-1MPa G1/4
9	1次圧力計 (下限接点付)	C3604B	2	φ75-25MPa G3/8
8	パネル	SUS304	1	t2 ミガキ材
7	連結継手	C3604B	2	
6	出口圧力調整器	C3771B	1	CHN-4
5	切替圧力調整器	C3771B	1	CHP-100
4	ネック弁	C3771B	2	KV-250-T
3	連結管	C1220T	2	φ8Xt2.0
2	レバー	SPCC	2	
1	容器接続金具	C3604B	2	
番号 ITEM	名称 NAME OF PARTS	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	備考 REMARKS

						△3	B	2次設計圧力変更。1.2→1.4 連結管材質表記変更。	'03.3.31	HAYASHI	小嶋	承認 APPROVED	浪本	設備 PLAN			名 称 TITLE						
						△2	D	流量表示変更。	'99.9.30.	HAYASHI	田島	検 図 CHECKED	田島				半自動切替装置 ネック弁セット						
						△1	D	計量法改正ニヨル圧力計目盛修正。	'99.3.10.	HAYASHI	田島	設 計 DESIGNED	田島	材 材 MATERIAL			個 数 Q ' T Y	CHP-100AN 1X1本立					
														作 成 日 DATE			1998. 6.12	尺 度 SCALE	1:3	(接点付圧力計タイプ) 単位 DIMENSION mm			
						符 号 SYM	理 由 REASON	改 訂 内 容 DESCRIPTIONS	改 訂 日 DATE	改 訂 者 CHECKED	承認 APPROVED	作 図 DRAWN	農	CH			株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co.,Ltd.			図 番 DWG.No. SCM-CHP-100AN-1X1			REV. △4
△4	B, D	1次圧力計変更。仕様欄の変更、温度表示変更。 出口圧力調整器 左高圧式に変更。			'04.6.1	NAKAMURA	浪本	改 訂 理 由 REASON	A 客先要求 ・CLIENT REQ.			B 設計変更 ・DESIGN CHANGE	C 誤記訂正 ・MIS-ENTRY CORR.	D その他 ・OTHERS	第 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD								