


表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
架台塗装色: 2.5G8/3	—— ()

設計仕様

△6	ガス名	
	ガスの種類	
△5	1 設計	16.2
	圧 次 常用	14.70
	2 設計	1.4
力 次	常用 固定	1.05
	可変	0.9~1.2
MPa	3 設計	0.6
	次 常用	0.5
△6	温度 °C	-10~+40
	常用	35
	流量 l/min(Normal)	50
	容器接続継手	
	製作台数	

- ※ 雨水、雪等の掛かる場所、直射日光の当る場所には設置しないで下さい。
- ※ 毒性ガス及び腐食性ガスには、非対応です。
- ※ 不活性及び可燃性ガスを密閉された部屋には、放出しないで下さい。

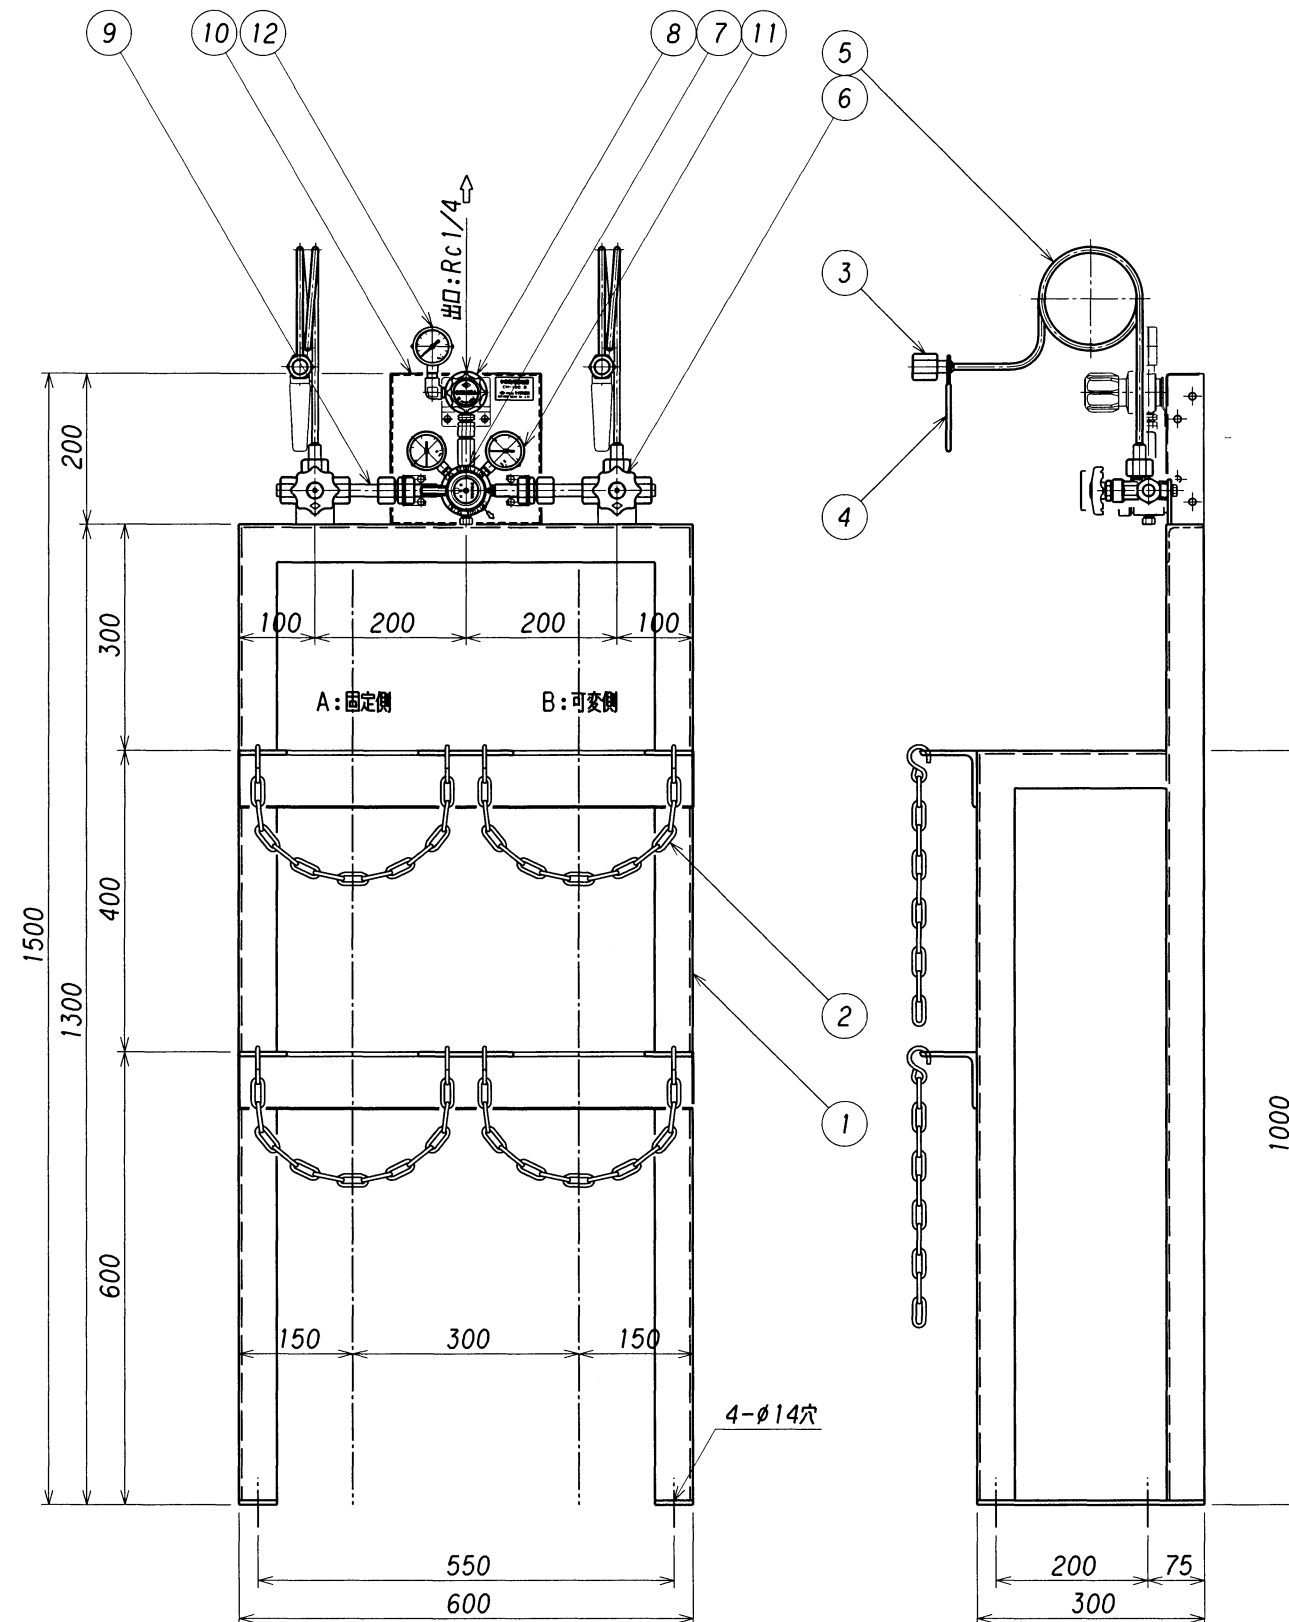

12	3次圧力計	C3604B	1	φ50-1MPa G1/4
11	1次圧力計	C3604B	2	φ50-25MPa G1/4
10	パネル	SUS304	1	t2 ミガキ材
9	連結継手	C3604B	2	
8	出口圧力調整器	C3771B	1	CHN-4
7	切替圧力調整器	C3771B	1	CH-100
6	ネック弁	C3771B	2	KV-250-T
△5	5 連結管	C1220T	2	φ8Xt2.0
4	レバー	SPCC	2	
3	容器接続金具	C3604B	2	
2	クサリ	SWRM	4	線径5mm
1	架台	SS400	1	L50/t4,75/t6
番号 ITEM	名 NAME OF PARTS	材 MATERIAL	数 Q'TY	摘 REMARKS

						③	B	パネル形状変更。	'98.9.7.	HAYASHI	田島	承認 APPROVED	浪本	設備 PLAN 材 質 MATERIAL 作成日 DATE	----- 1995. 6. 1	個 数 Q ' T Y 尺 度 SCALE	1:10	名 称 TITLE 半自動切替装置 容器架台セット MCH-100A 1X1本立 単位 DIMENSION mm	図 番 DWG.No. SCM-MC-100A-1X1	REV. ⑥
						②	B	出口圧力調整器 機種 変更。	'97.8.20.	HAYASHI	浪本	検 査 CHECKED	田島							
⑥	B, D	仕様欄の変更、温度表示変更。 出口圧力調整器 左高圧式に変更。 2次設計圧力変更。1.2→1.4 連結管材質表記変更。	'04.6.1	NAKAMURA	浪本	①	D	圧力単位 SI単位に変更。	'97.5.9.	OHNISHI	浪本	設 計 DESIGNED	田島							
⑤	B		'03.3.31	HAYASHI	小嶋	符 号 SYM	理 由 REASON	改 訂 内 容 DESCRIPTIONS	改 訂 日 DATE	改 訂 者 CHECKED	承 認 APPROVED	作 図 DRAWN	晨							
④	D	流量表示変更。	'99.9.30.	HAYASHI	田島	改 訂 理 由 REASON	A. 客先要求 B. 設計変更 C. 誤記訂正 D. その他 CLIENT REQ. DESIGN CHANGE MIS-ENTRY CORR. OTHERS				第三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD			CH 株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co., Ltd.						