


表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
架台塗装色: 2.5G8/3	—— ()

設計仕様

△4	ガス名	
	ガスの種類	
△3	1 設計	16.2
	圧 次 常用	14.70
	2 設計	1.4
力 次	常用 固定	1.05
	可変	0.9~1.2
MPa	3 設計	0.6
	次 常用	0.5
△4	温度 °C	-10~+40
	常用	35
△2	流量 l/min(Normal)	50
	容器接続継手	
	製作台数	

- ※ 雨水、雪等の掛かる場所、直射日光の当たる場所には設置しないで下さい。
- ※ 毒性ガス及び腐食性ガスには、非対応です。
- ※ 不活性及び支燃性ガスを密閉された部屋には、放出しないで下さい。

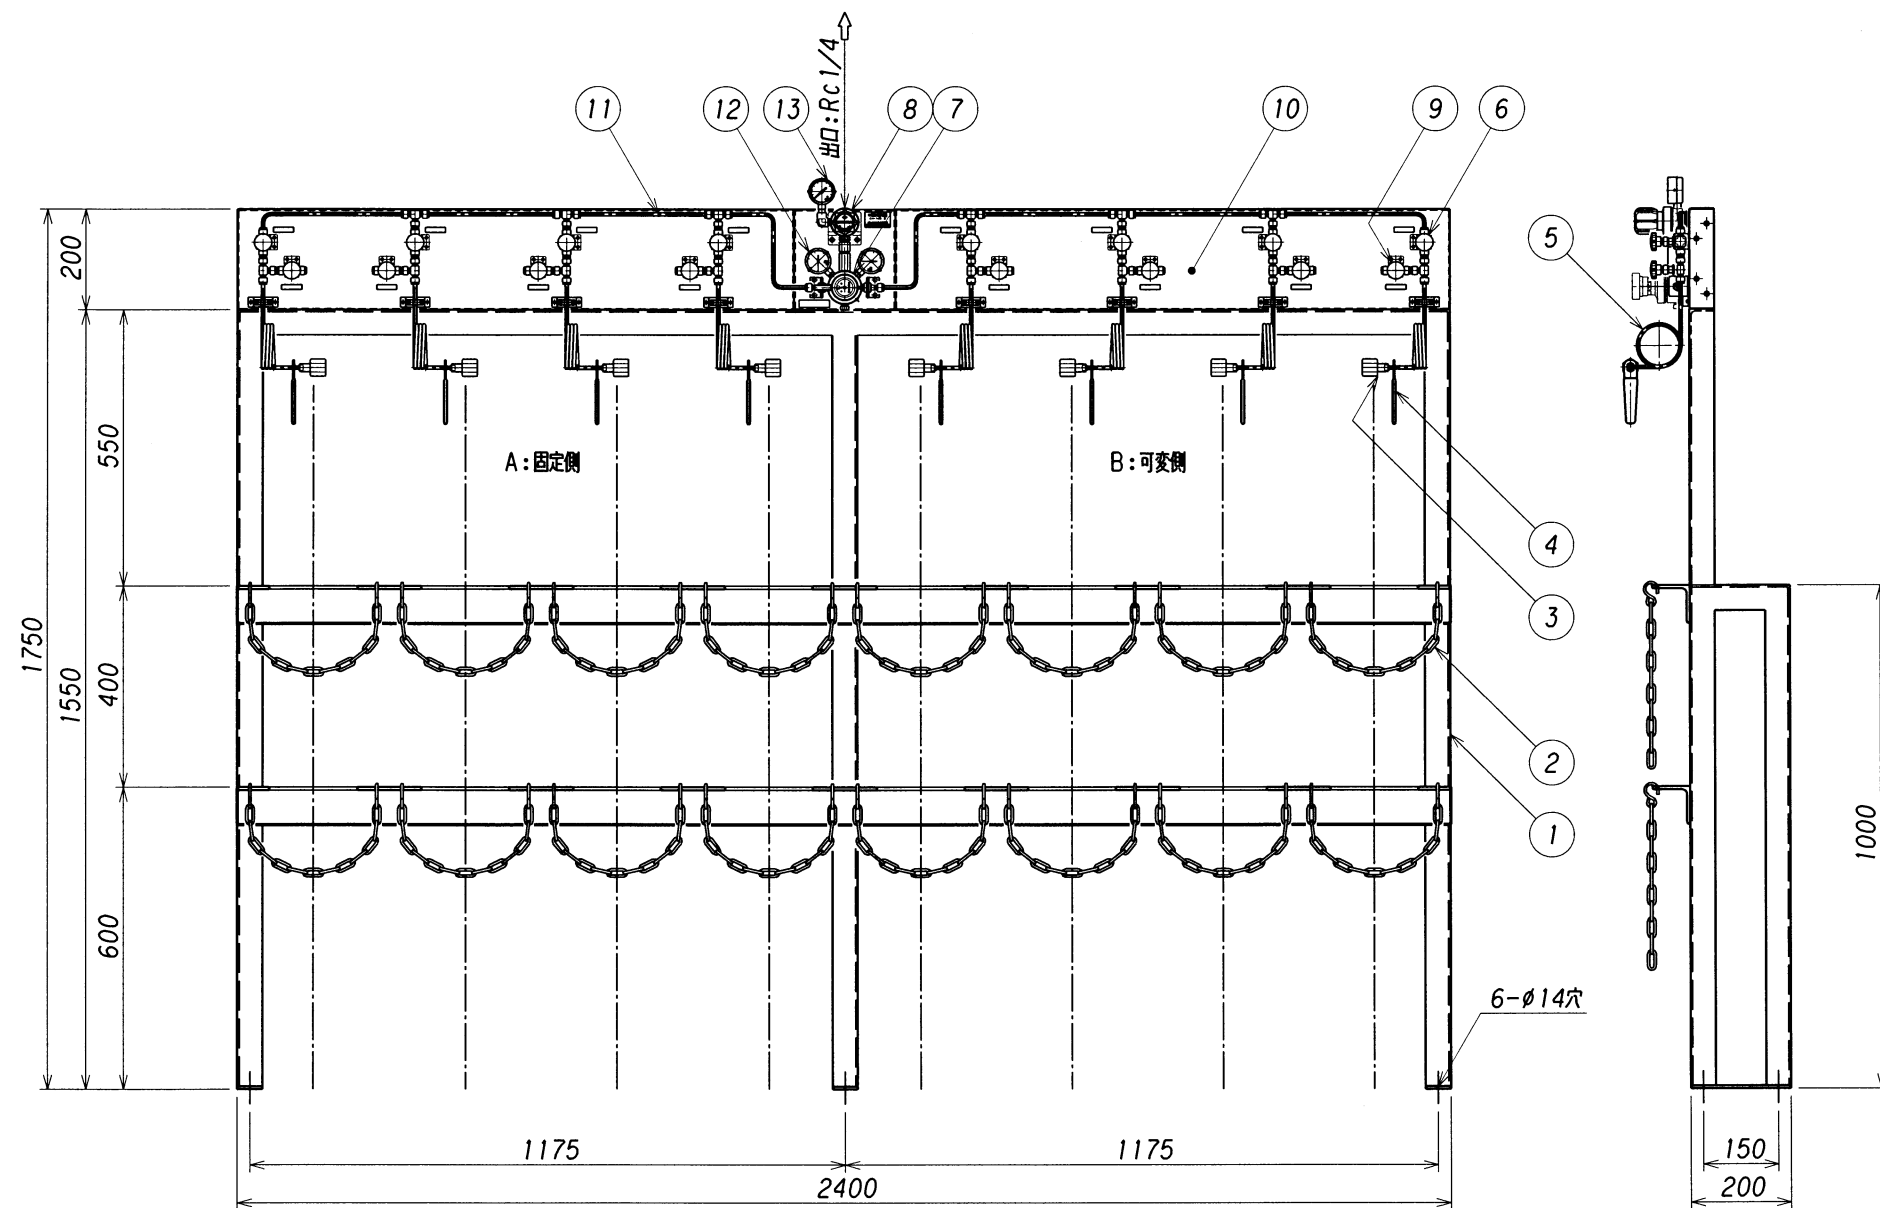

13	3次圧力計	C3604B	1	φ50-1MPa G1/4
12	1次圧力計	C3604B	2	φ50-25MPa G1/4
11	配管	C1220T-1/2H	1式	φ6.35Xt1.6
10	パネル	SUS304	1	t2 ミガキ材
△9	1次ブロー弁 (O ₂ 用)	C3771B	8	B-1RS4-SC11
	1次ブロー弁	C3771B	8	B-1KS4
8	出口圧力調整器	C3771B	1	CHN-4
7	切替圧力調整器	C3771B	1	CH-100
△6	ネック弁 (O ₂ 用)	C3771B	8	B-1RS4-SC11
	ネック弁	C3771B	8	B-1KS4
△5	連結管	C1220T	8	φ6.35Xt1.6
△4	レバー	SPCC	8	
3	容器接続金具	C3604B	8	
2	クサリ	SWRM	16	線径5mm
1	架台	SS400	1	L50/t4.75/t6
番号 ITEM	名 NAME OF PARTS	材 MATERIAL	数 Q'TY	摘 REMARKS

						△3	B	2次設計圧力変更。1.2→1.4 連結管材質表記変更。	'03.3.31	HAYASHI	小嶋	承認 APPROVED	浪本	設備 PLAN		名称 TITLE	
						△2	D	流量表示変更。	'99.9.30.	HAYASHI	田島	検 CHECKED	田島			半自動切替装置 容器架台セット	
						△1	D	O ₂ 用バルブ メーカー型式変更ニヨル修正。	'99.2.26.	HAYASHI	田島	設計 DESIGNED	田島			MCH-100B 4X4本立	
						符号 SYM	理由 REASON	改訂 DESCRIPTIONS	改訂 DATE	改訂 CHECKED	承認 APPROVED	作 DRAWN	農	作成日 DATE		単位 DIMENSION mm	
														1998.10.1		図番 DWG.No.	
△4	B, D	仕様欄の変更、温度表示変更。 出口圧力調整器 左高圧式に変更。	'04.6.1	NAKAMURA	浪本	改訂理由 REASON	A. 客先要求 B. 設計変更 C. 誤記訂正 D. その他							株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co., Ltd.		SCM-MC-100B-4X4	
													第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD		1:15		REV. 4