| 表面処理 TREATMENT | 表面仕上 ROUGHNESS |
|---|---|
| 架台塗装色:2.5G8/3 | ——— ( ) |

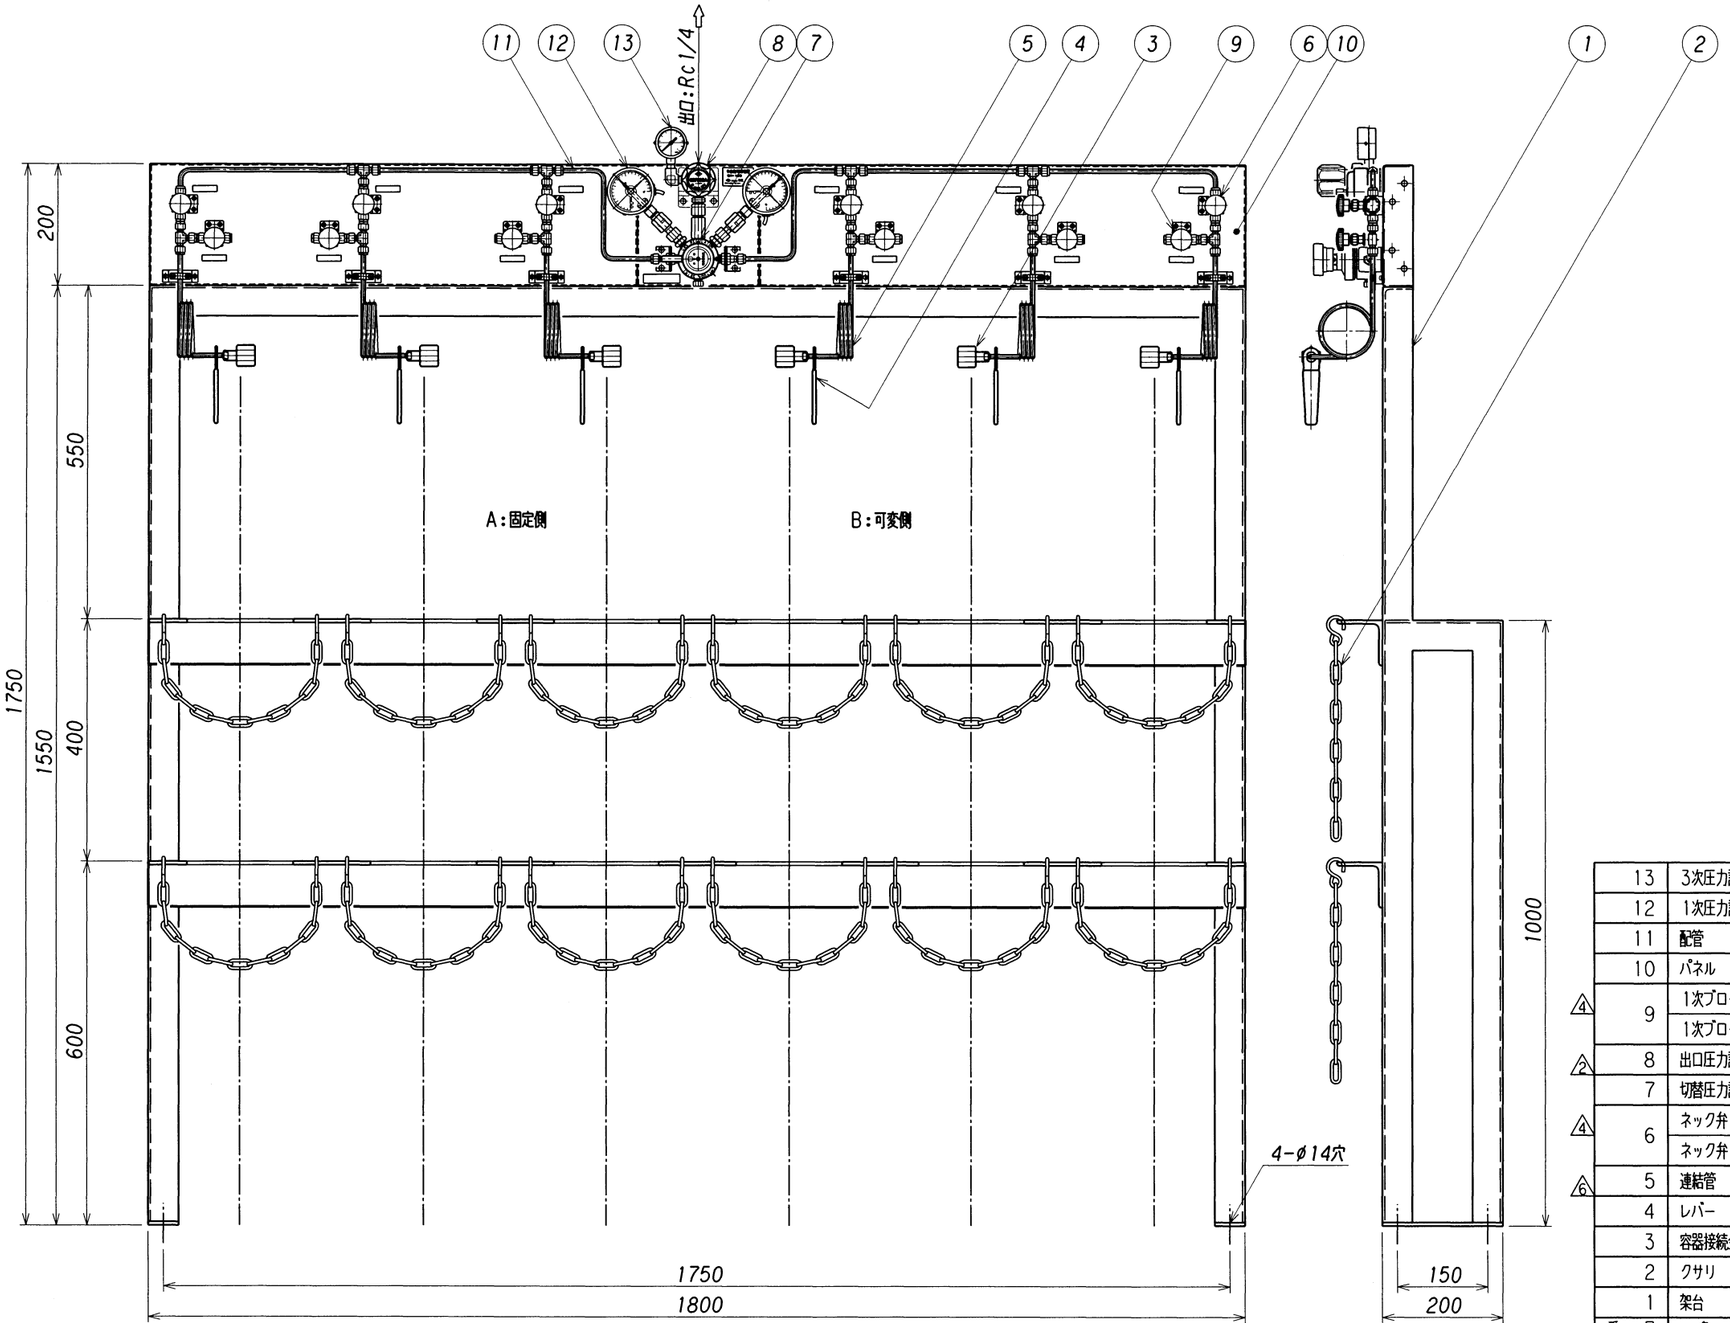


設計仕様

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| △7 | ガス名 | | | |
| | ガスの種類 | | | |
| △6 | 圧力 MPa | 1次 | 設計 | 16.2 |
| | | | 常用 | 14.70 |
| | | 2次 | 設計 | 1.4 |
| | | | 常用 | 固定 1.05 |
| | | | | 可変 0.9~1.2 |
| | | 3次 | 設計 | 0.6 |
| | | | 常用 | 0.5 |
| △7 | 温度 ℃ | | 設計 | -10~+40 |
| | | | 常用 | 35 |
| △5 | 流量 l/min(Normal) | | | 50 |
| | 容器接続継手 | | | |
| | 製作台数 | | | |

※ 雨水、雪等の掛かる場所、直射日光の当る場所には設置しないで下さい。
※ 毒性ガス及び腐食性ガスには、非対応です。
※ 不活性及び支燃性ガスを密閉された部屋には、放出しないで下さい。
※ 接点付圧力計の接点容量 AC100V 0.2A

| 番号 ITEM | 名称 NAME OF PARTS | 材質 MATERIAL | 数量 Q'TY | 摘要 REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3次圧力計 | C3604B | 1 | φ50-1MPa G1/4 |
| 12 | 1次圧力計(下限接点付) | C3604B | 2 | φ75-25MPa G3/8 |
| 11 | 配管 | C1220T-1/2H | 1式 | φ6.35Xt1.6 |
| 10 | パネル | SUS304 | 1 | t2 ミガキ材 |
| △4 9 | 1次ブロー弁 ($O_2$用) | C3771B | 6 | B-1RS4-SC11 |
| | 1次ブロー弁 | C3771B | 6 | B-1KS4 |
| △2 | 8 出口圧力調整器 | C3771B | 1 | CHN-4 |
| | 7 切替圧力調整器 | C3771B | 1 | CHP-100 |
| △4 6 | ネック弁 ($O_2$用) | C3771B | 6 | B-1RS4-SC11 |
| | ネック弁 | C3771B | 6 | B-1KS4 |
| △6 | 5 連結管 | C1220T | 6 | φ6.35Xt1.6 |
| | 4 レバー | SPCC | 6 | |
| | 3 容器接続金具 | C3604B | 6 | |
| | 2 クサリ | SWRM | 12 | 線径5mm |
| | 1 架台 | SS400 | 1 | L50/t4.75/t6 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △7 | B,D | 1次圧力計変更。仕様欄の変更、温度表示変更。出口圧力調整器 左高圧式に変更。 | '04.6.1 | NAKAMURA | 浪本 | △3 | B | パネル形状変更。 | '98.9.7. | HAYASHI | 浪本 | 承認 APPROVED | 浪本 |
| △6 | B | 2次設計圧力変更。1.2→1.4 連結管材質表記変更。 | '03.3.31 | HAYASHI | 小嶋 | △2 | B | 出口圧力調整器 機種 変更。 | '97.8.20. | HAYASHI | 浪本 | 検図 CHECKED | 田島 |
| △5 | D | 流量表示変更。 | '99.9.30. | HAYASHI | 田島 | △1 | D | 圧力単位 SI単位に変更。 | '97.5.21. | OHNISHI | 浪本 | 設計 DESIGNED | 田島 |
| △4 | D | $O_2$用バルブ メーカー型式変更ニヨル修正。 | '99.2.26. | HAYASHI | 田島 | 符号 SYM | 理由 REASON | 改訂内容 DESCRIPTIONS | 改訂日 DATE | 改訂者 CHECKED | 承認 APPROVED | 作図 DRAWN | 晨 |
| | | | | | | 改訂理由 REASON | | A.客先要求 CLIENT REQ. B.設計変更 DESIGN CHANGE C.誤記訂正 MIS-ENTY CORR. D.その他 OTHERS | | | | 第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設備 PLAN | | | |
| 材質 MATERIAL | ----- | 個数 Q'TY | |
| 作成日 DATE | 1995. 6. 1 | 尺度 SCALE | 1:10 |

CH 株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co.,Ltd.

名称 TITLE
半自動切替装置 容器架台セット
MCHP-100B 3X3本立
(接点付圧力計タイプ)
単位 DIMENSION mm

図番 DWG.No. SCM-MCP-100B-3X3 REV. △7