表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
架台塗装色:2.5G8/3	——— ( )

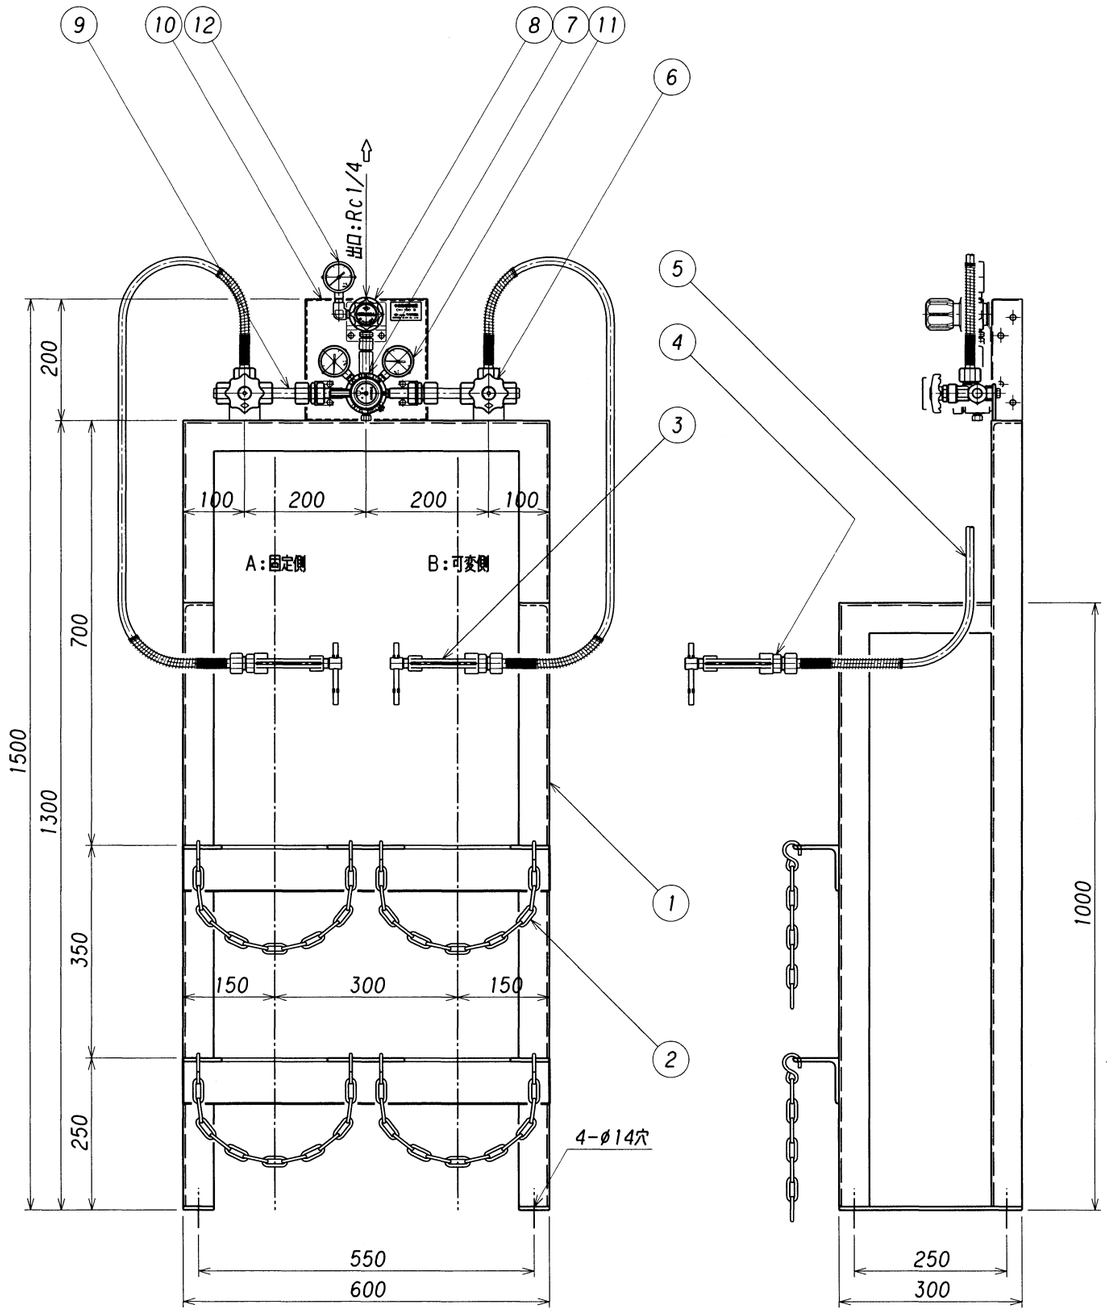

設 計 仕 様

3	ガス名			C_2H_2
	ガスの種類			可燃性
3	圧力 MPa	1次	設計	2.6
			常用	2.32
		2次	設計	0.4
			常用 固定	0.3
			常用 可変	0.25~0.35
		3次	設計	0.13
			常用	0.1
3	温度 ℃		設計	-10~+40
			常用	35
2	流量 l/min(Normal)			10
	容器接続継手			枠式
	製作台数			

※ 雨水、雪等の掛かる場所、直射日光の当る場所には設置しないで下さい。
※ 毒性ガス及び腐食性ガスには、非対応です。
※ 火気の無い、通風の良い場所に設置して下さい。
※ チヨフレックス連結管は、DMF(ジメチルホルムアミド)容器には使用できません。
※ DMF容器は、溶接線の上部に白帯又は、肩に「DMF」の刻印にて、判別。
※ 41L容器(7kg)の自然状態での1本当たりの発生量は、最大 0.9m³/hです。
設計仕様流量以下で使用して下さい。

	ITEM	NAME OF PARTS	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
1	12	3次圧力計	C3604B	1	φ50-0.25MPa G1/4
1	11	1次圧力計	C3604B	2	φ50-4MPa G1/4
	10	パネル	SUS304	1	t2 ミガキ材
	9	連結継手	C3604B	2	
	8	出口圧力調整器	C3771B	1	CHN-4
	7	切替圧力調整器	C3771B	1	CH-100
	6	ネック弁	C3771B	2	SV-30-TAI
	5	連結管	合成樹脂	2	CY04-NW
	4	足ネジ	SUS316	2	
	3	容器接続金具	FCD	2	アセ枠
3	2	クサリ	SWRM	4	線径5mm
	1	架台	SS400	1	L50/t4,75/t6

SYM 符号	REASON 理由	DESCRIPTIONS 改訂内容	DATE 改訂日	CHECKED 改訂者	APPROVED 承認	DRAWN 作図	
3	B,D	クサリ材質表記変更 1次圧力、温度表示変更。仕様欄の変更、出口圧力調整器 左高圧式に変更。	'04.6.1	NAKAMURA	浪本	APPROVED 承認	浪本
2	D	流量表示変更及び注釈事項記入。	'99.9.30.	HAYASHI	田島	CHECKED 検図	田島
1	D	計量法改正ニヨル圧力計目盛修正。	'99.3.10.	HAYASHI	田島	DESIGNED 設計	田島
						DRAWN 作図	晨

改訂理由 REASON: A・客先要求 CLIENT REQ. B・設計変更 DESIGN CHANGE C・誤記訂正 MIS-ENTY CORR. D・その他 OTHERS
第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD

設備 PLAN

材質 MATERIAL	-----	個数 Q'TY	
作成日 DATE	1998. 9.25	尺度 SCALE	1:10

名称 TITLE: 半自動切替装置 容器架台セット
MCH-100A 1X1本立
単位 DIMENSION mm

株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co..Ltd.

図番 DWG.No. SCM-MC-100A-A-1X1 REV. 3